



Mesure de l'isolement entre fils et terre
Ligne des réceptrices Rosace Rosace Rosace

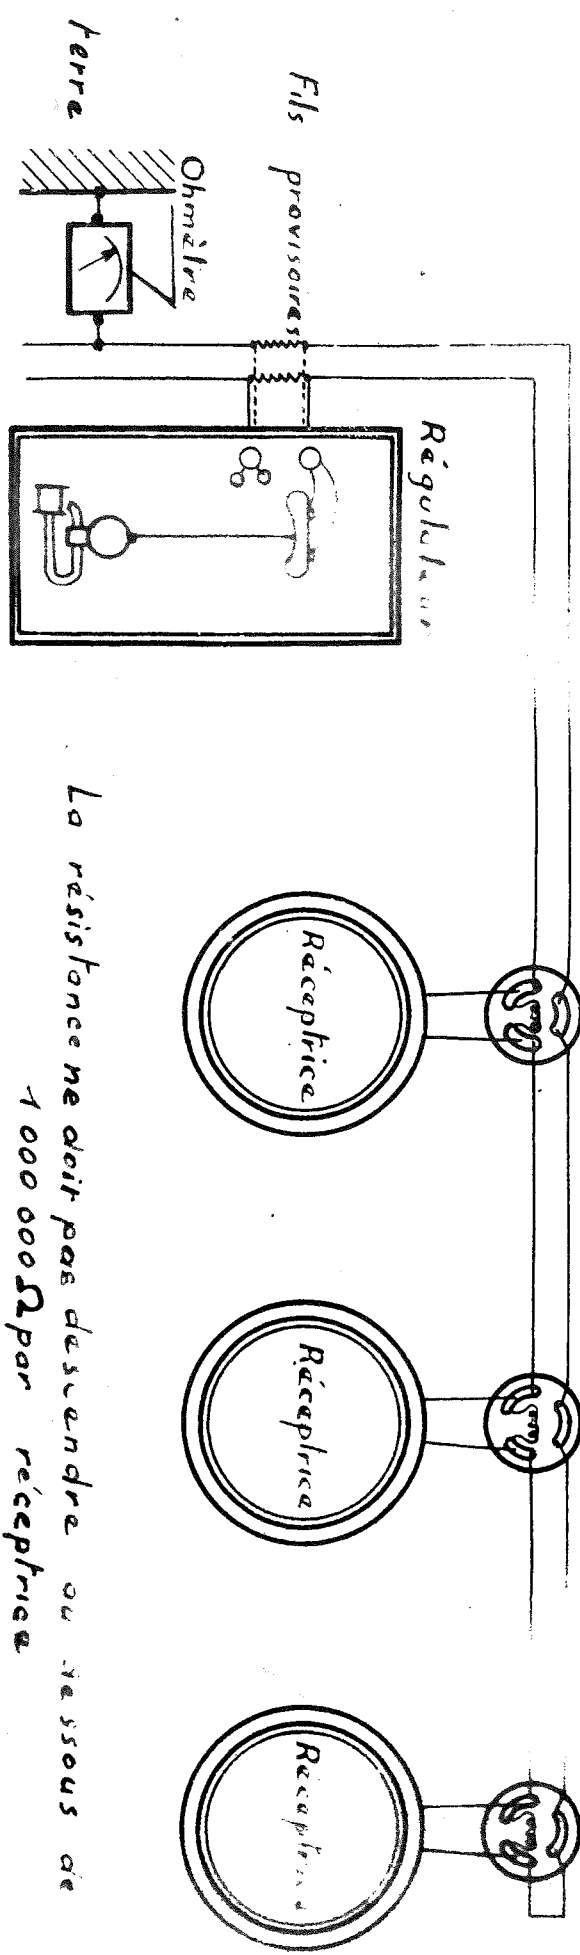

La résistance doit pas descendre ou se sous de 1000000Ω par réceptrice

Mesure de la résistance de la ligne et de l'intensité dans la ligne
Ligne des réceptrices Rosace Rosace Rosace

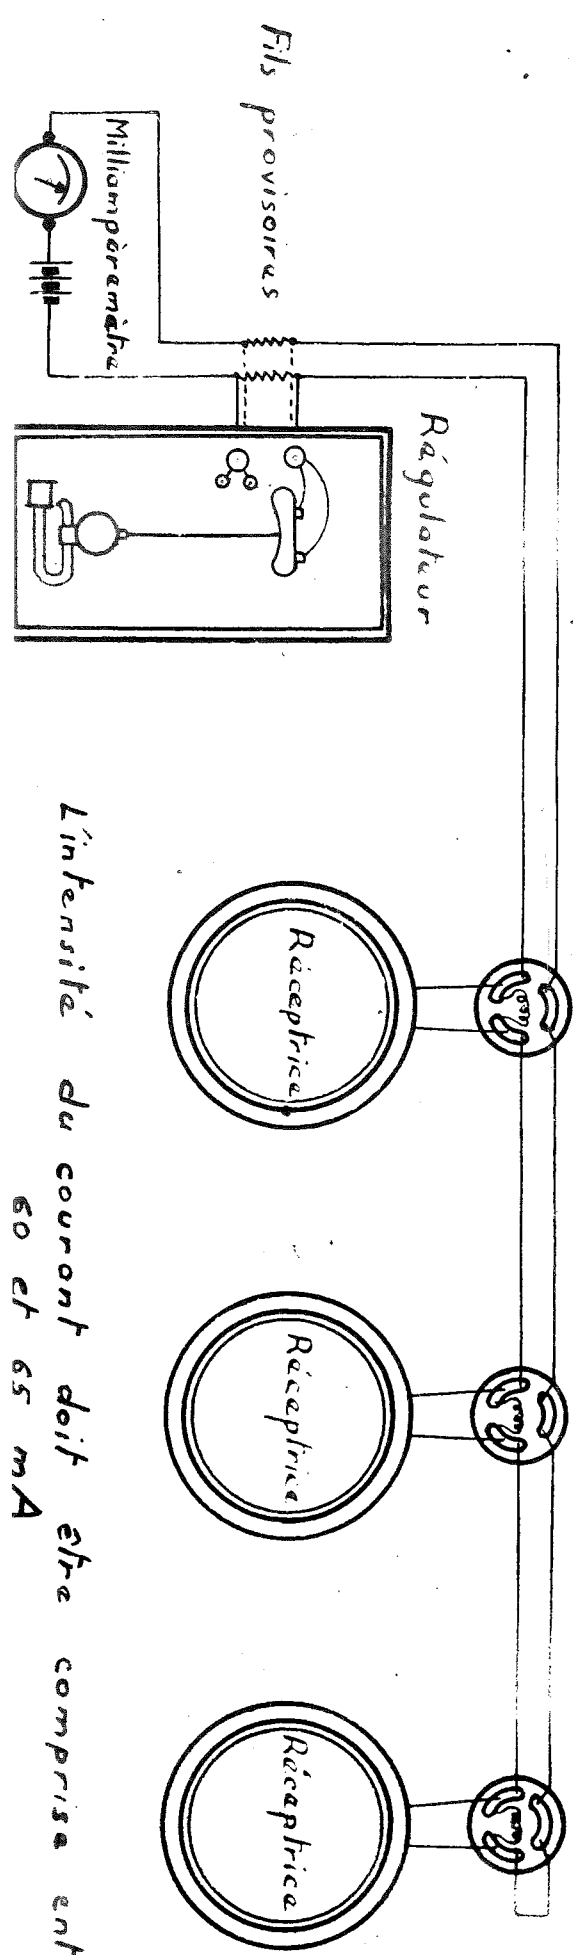

L'intensité du courant doit être comprise entre 60 et 65 mA